

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского муниципального района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
С.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond_nadezhd@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 78/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9
с. Кипарисово Надеждинского района»,*

в лице директора МКОУ СОШ №9с. Кипарисово Надеждинского района Коваленко Юрия Викторовича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 11 июля 2017 года № 78 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.07.17 года по 26.07.17 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Первореченского района г. Владивостока по пожарному надзору
Сердюков Михаил Андреевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с.

Кипарисово Надеждинского района», с.Кипарисово, ул. Черемуховая 2а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*директором МКОУ СОШ №9с. Кипарисово Надеждинского района Коваленко Юрием
Викторовичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, кнопок включения установок (си-стем) пожарной автоматики, мест размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигза-гообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящиеся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы.	(ст.4,53,84,151 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 21.12.1994 г. ФЗ-69 «О пожарной безопасности», п.200 Приказа Ростандарта от 16.04.2014 г., п.1, п.5.1.1., п.6.1.4., п.6.2.6., п.6.3.1., п.6.3.2., Таб. 2, п.7.2.5. Приложение «Ж», приложение «И» ГОСТ Р 12.2.143-2009, п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ 30.12.2011 г. № 1225).	04.12.17	
2	для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2,	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	04.12.17	

	В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3.2 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.4.3.2 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
3	заполнение проема (люка) противопожарного перекрытия кровли, расположенного в лестничной клетке восточного крыла второго этажа здания имеет неустановленный предел огнестойкости((п. 8.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97»Пожарная безопасность зданий и сооружений»	(утв. постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7; ч.2 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года)),	04.12.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Первореченского района г. Владивостока по пожарному надзору
Сердюков Михаил Андреевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


" 26 " июля 2017 г.

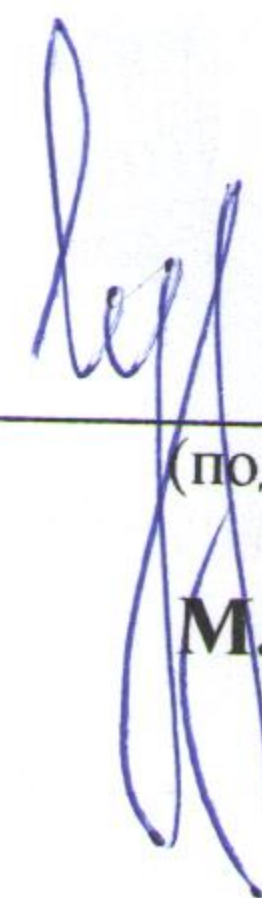


(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

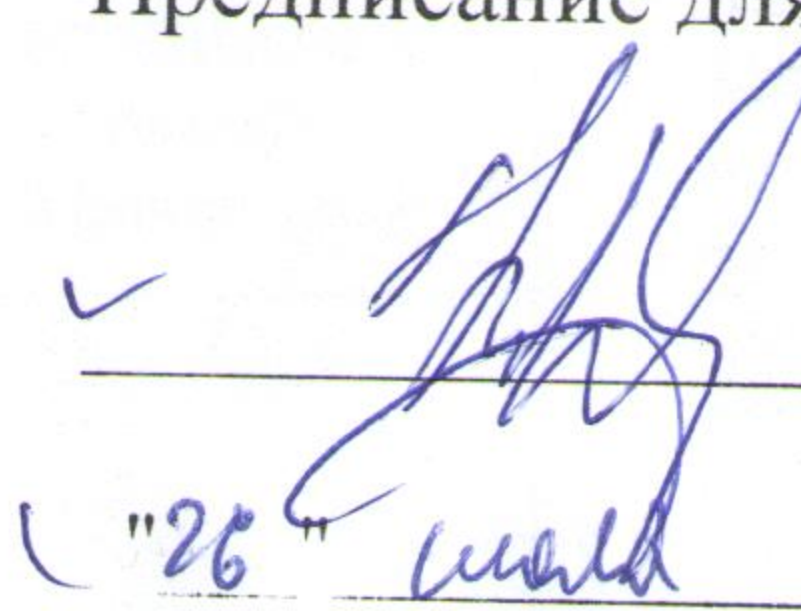
(подпись)
" 26 " июля 2017 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору